




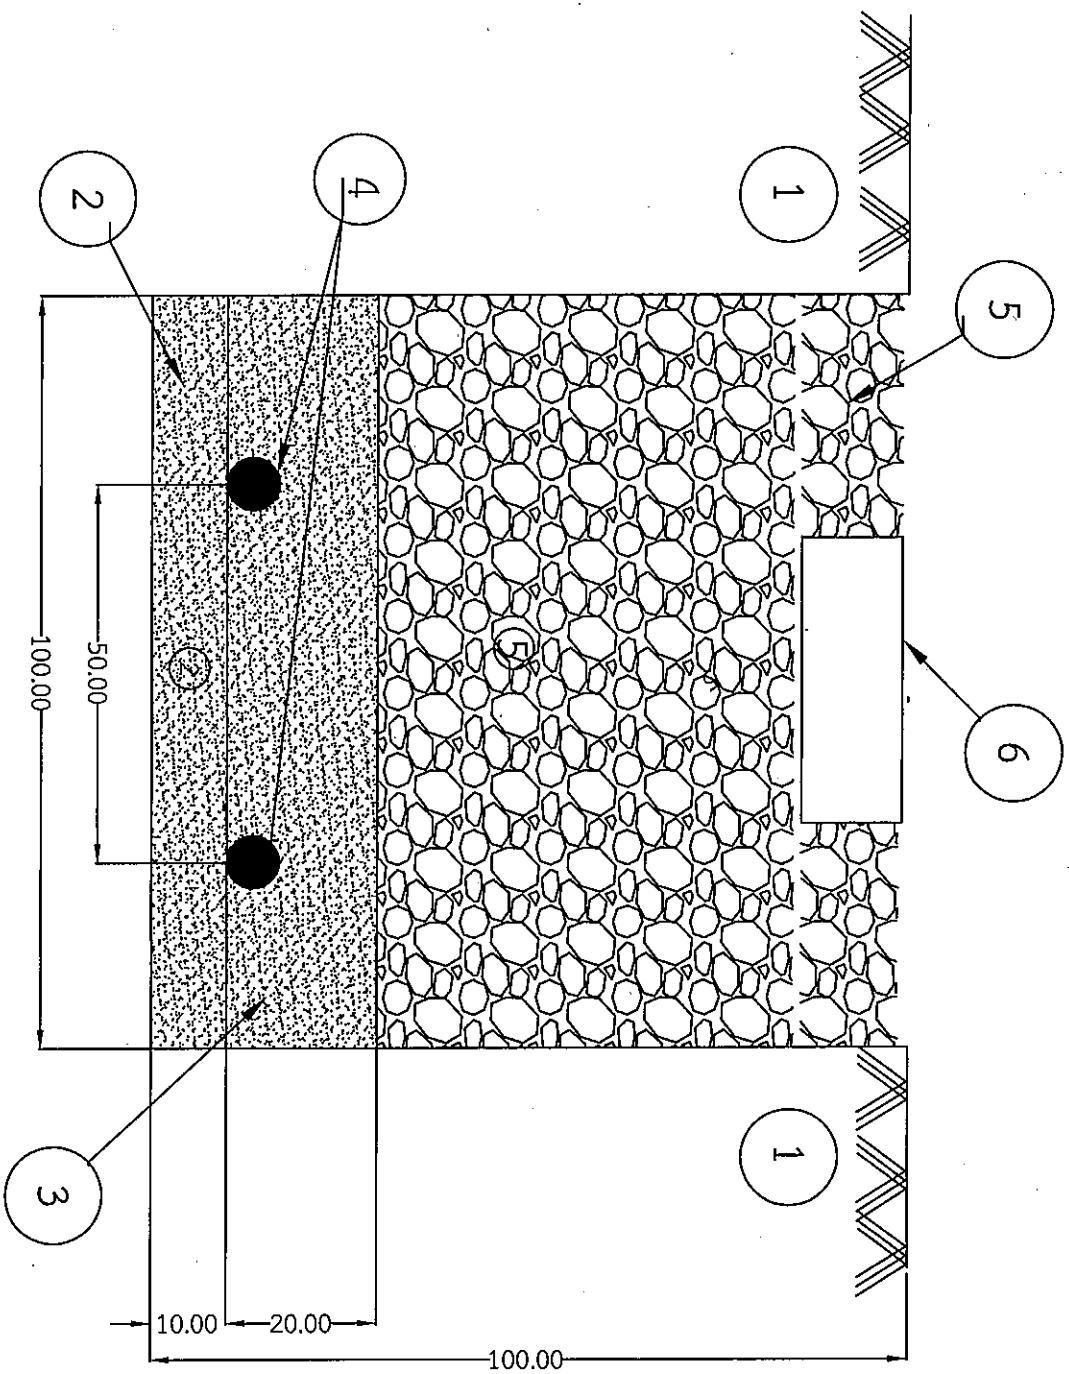

1. ระดับดินเดิม
2. ทราบทหยาบบดอัด
3. ทราบทหยาบบดอัด
4. ท่อร้อยสายไฟ HDPE #90
5. ดินกลบ/ท่อร้อยสาย
6. Cable Marker

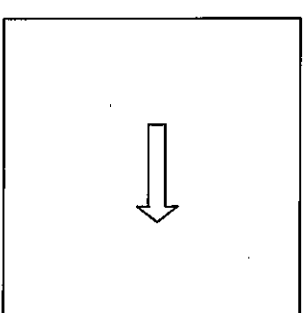


Cable Marker
จำนวน 6 ชิ้น

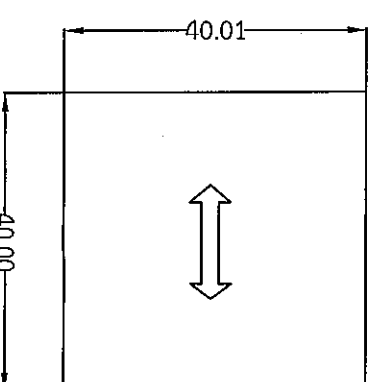


Cable Marker
จำนวน 2 ชิ้น

Handwritten signatures and initials.

ชื่อโครงการ	ชื่อแบบ	ผู้เขียน	วันที่	แผ่นที่
การปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน	การวางท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน	นายชาญชัย บุญไชยสอน	21/06/2561	1/5

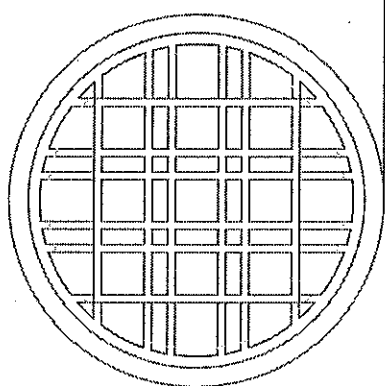



MANHOLE COVER BOTTOM PLAN
SCALE 1 : 10

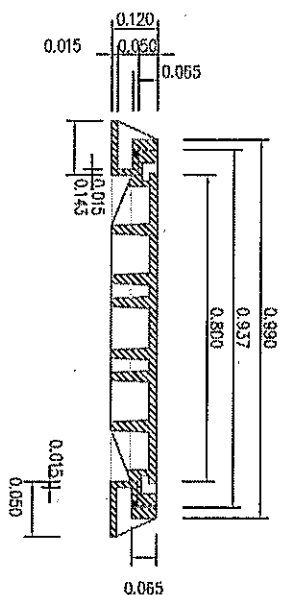


MANHOLE COVER DETAILS
SCALE 1 : 10

အသံအသံ


ผ่านอกกลึงเหล็กหล่อเหนียว (Round Manhole Cover 800 x 890 mm. Open 780 mm. Light Duty : 12.5 Tons)

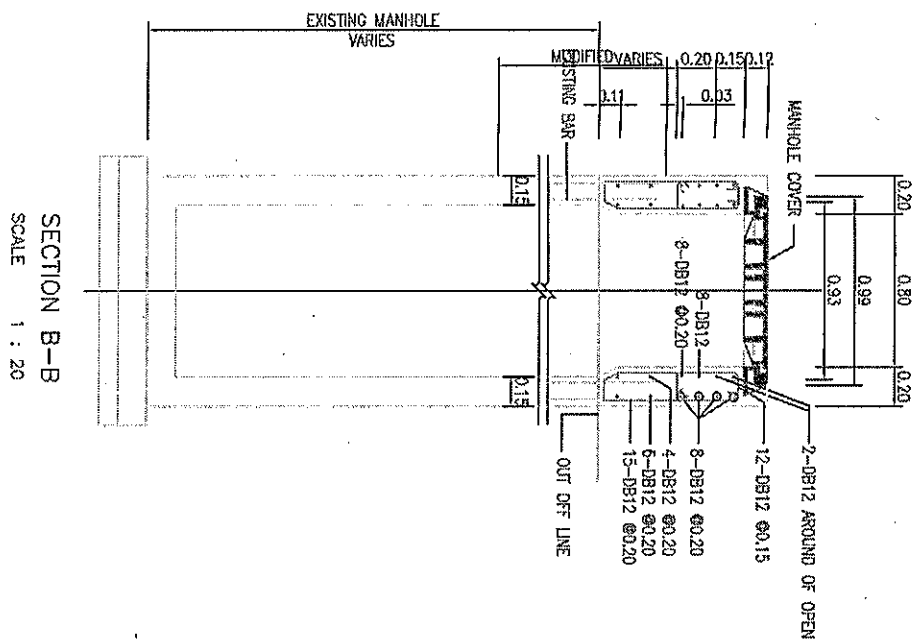

SECTION B-B
SCALE 1 : 20

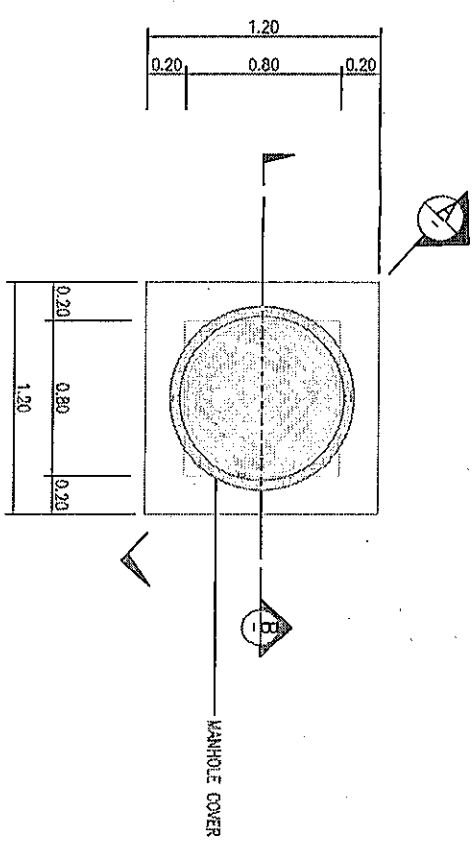

SECTION A-A
SCALE 1 : 20

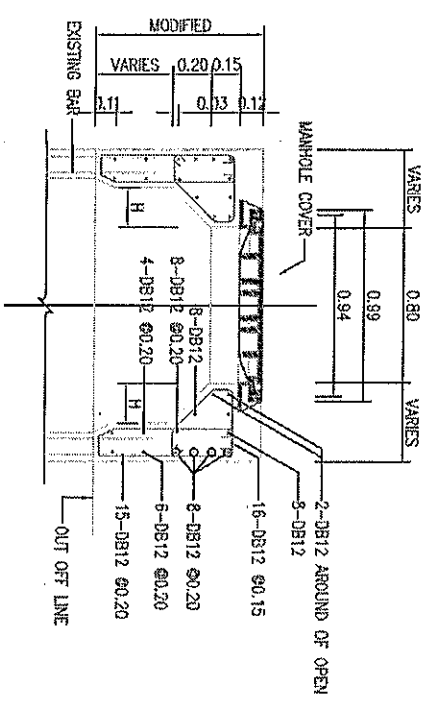

20

ข้อโครงการ


การปรับปรุงระบบจำหน่ายแสงสว่างสาธารณะ

ช่อแปบ
การติดตังมาบอกสหายพี่ฟ้า

အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်

21/06/2561

3/5

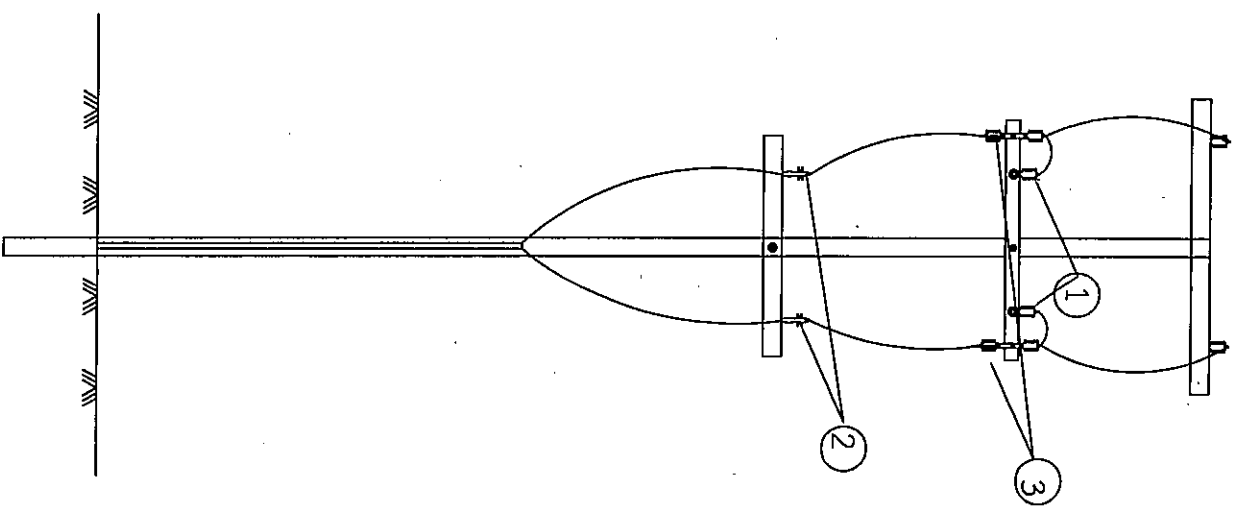

อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน

1. Arrestor พร้อม เชื่อมต่อสาย Ground
2. Outdoor Termination
3. Drop-out Fuse

[Handwritten signature]

ชื่อโครงการ	ชื่อแบบ	ผู้เขียน	วันที่	แผ่นที่
การปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน	การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อกับไฟฟ้าภูมิภาค	นายชาญชัย บุญไชยสอน	21/06/2561	5/5