

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างซ่อมบำรุงรักษางานระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย
ระบบปรับอากาศ ระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และโยธา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา ๒ ปี

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วย บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บวท.” กองอาคารและสถานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ, ระบบลิฟต์, ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และโยธา ซึ่งมีจำนวนอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก บุคลากรภายในของ บวท. ไม่สามารถดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทั่วถึงครบถ้วน จึงมีความประสงค์จะทำการว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยตลอดเวลา

๒. วัตถุประสงค์

บวท. มีความประสงค์จะทำการว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษางานวิศวกรรม ประกอบด้วยระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ, ระบบลิฟต์, ระบบประตูอัตโนมัติ, ระบบปรับอากาศ ระบบประปาสุขาภิบาลสาธารณูปโภค และโยธา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ๒ ปี โดยมีความต้องการว่าจ้างบุคลากรฝ่ายช่างที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งผลงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีภาษีพำนักในประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

50 1210/62

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บพท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม

ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ จำนวนพนักงาน คุณสมบัติของพนักงาน และเวลาในการปฏิบัติงาน

๔.๑.๑ งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

○ จำนวนพนักงานที่จะปฏิบัติงาน จำนวน ๘ อัตรา ประกอบด้วย

- ตำแหน่ง Site Supervisor จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง Technician จำนวน ๗ อัตรา

(ปฏิบัติงานในเวลาทำการปกติ ๔ อัตรา, ปฏิบัติงานเข้ากะ ๓ อัตรา)

○ คุณสมบัติของพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง Site Supervisor

ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรืออุตสาหกรรม และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ หรือระบบประกอบอาคารมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบในวันลงนามสัญญา

- เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๕ ปี

- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สต.๘ หรือ สต.๔๓)

- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- ต้องผ่านการทดสอบความรู้ระบบไฟฟ้า และเครื่องทำความเย็นเบื้องต้นจากผู้ว่าจ้างก่อนการเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง Technician

ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นชนิดต่าง ๆ งานระบบงานไฟฟ้าต่าง ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แสดงเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดในวันลงนามสัญญา)

- เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๕ ปี

- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สต.๘ หรือ สต.๔๓)

- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ต้องผ่านการทดสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องทำความเย็นเบื้องต้นจากผู้ว่าจ้าง ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน

○ เวลาในการปฏิบัติงาน

เวลาทำการปกติปฏิบัติงานประจำวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด รวมทั้งวันหยุดชดเชย)จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

(๑) Site Supervisor จำนวน ๑ คน

(๒) Technician จำนวน ๔ คน

เวลาเข้ากะผู้ปฏิบัติงานเข้ากะ (Technician) ต้องปฏิบัติงานประจำวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๓ ผลัด ผลัดละ ๑ คน ดังนี้

(๑) Technician ๓ ผลัด จำนวน ๓ คน

* ผลัดที่ ๑ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

* ผลัดที่ ๒ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

* ผลัดที่ ๓ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ตารางสรุปเวลาในการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

จำนวนบุคลากรงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ					
ตำแหน่ง	จันทร์ - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฯลฯ)	จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)			จำนวน (คน)
	๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.	๒๔.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.	
๑. Site Supervisor	๑	-	-	-	๑
๒. Technician	๔	๑	๑	๑	๗
รวมจำนวนพนักงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ทั้งหมด					๘

๔.๑.๒ งานซ่อมบำรุงระบบประปา สุขาภิบาล และสาธารณสุขโคก

○ จำนวนพนักงานที่จะปฏิบัติงาน ๒ คน

○ คุณสมบัติของพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง Technician

- เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๕ ปี
- ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมีประสบการณ์ด้านงานสุขาภิบาล ระบบประปา และสาธารณสุขโคก ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) แสดงเอกสารหลักฐานประกอบในวันลงนามสัญญา
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน



- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การรับคำสั่ง และความสามารถอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงาน

○ เวลาในการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้าง (Technician) ต้องปฏิบัติงานประจำทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด รวมทั้งวันหยุดชดเชย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเมื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน

๔.๑.๓ งานซ่อมบำรุงโยธา

○ จำนวนพนักงานที่จะปฏิบัติงาน ๓ คน

○ คุณสมบัติของพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง Technician

- เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๕ ปี
- จบการศึกษอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมีประสบการณ์ด้านงานโยธา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) สามารถทำงานไม้ งานสี งานปูน และงานคอนกรีตได้เป็นอย่างดี (แสดงเอกสารหลักฐานประกอบในวันลงนามสัญญา)
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สต.๘ หรือ สต.๔๓)
- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การรับคำสั่ง และความสามารถอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงาน

○ เวลาในการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้าง (Technician) ต้องปฏิบัติงานประจำทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด รวมทั้งวันหยุดชดเชย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเมื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน

๔.๑.๔ งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย

○ จำนวนพนักงานที่จะปฏิบัติงาน ๒ คน

○ คุณสมบัติของพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง Technician

- ต้องจบการศึกษอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) หรือระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building-Automation System) รวมทั้งระบบประกอบอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ) และต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แสดงเอกสารหลักฐานประกอบในวันลงนามสัญญา)
- เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๕ ปี

- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การรับคำสั่ง และความสามารถอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงาน
- ต้องผ่านการทดสอบความรู้ระบบไฟฟ้า ความรู้ความสามารถทางช่าง จากผู้ว่าจ้าง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

○ เวลาในการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้าง (Technician) ต้องปฏิบัติงานประจำทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด รวมทั้งวันหยุดชดเชย) โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเมื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน

๔.๒ สถานที่และรายการจำนวนอุปกรณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ

๔.๒.๑ รายละเอียดสถานที่

ลำดับที่	อาคาร	พื้นที่ อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่สวน (ตร.ม.)
๑	ATC Complex ประกอบด้วย - อาคารสนับสนุนปฏิบัติการ (Suport Building) - หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ (Control Tower) - อาคารศูนย์ประกอบการ - Shelter UPS/1 - ตู้เคบิน No.1-6	๖,๗๗๔ ๑,๑๘๒ ๗๒ ๑๘ ๑๐๘	๖๐๐ ๖๐๐ - - -
๒	อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพ	๑,๘๗๒	-
๓	อาคารเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance Radar : PSR)	๕๑๐	๑,๐๙๐
๔	อาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR)	๒๒๕	๑,๘๐๐
๕	อาคารเรดาร์ภาคพื้น (Surface Movement Radar : SMR) - Shelter UPS/2 (Surface Movement Radar : SMR)	๑๘๔ ๑๘	๒๑๖ -
๖	อาคารเครื่องส่ง (Radio Transmitter System : TX)	๑๐๘	๑,๔๙๒
๗	สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๔ สถานี ประกอบด้วย Glide Path (GP19L), (GP19R), (GP01L), (GP01R) Localizer (LOC19L), (LOC19R), (LOC01L), (LOC01R) Doppler VHF Omnidirectional Range (DVOR)	๔๑๖	๓,๓๘๔


๔.๒.๒ รายการจำนวนอุปกรณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ

ATC Complex - อาคารสนับสนุนปฏิบัติการ (Suport Building)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาด ๑๔๐ ตัน	๔
	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาด ๗๐ ตัน	๒
	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๓๐ ตัน	๑๑
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๕ ตัน	๒
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๔.๓ ตัน	๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๒.๓ ตัน	๒
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๒ ตัน	๒๕
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๘ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๔ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๑๕ ตัน	๔
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๕ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๘.๕ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๔ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓.๓ ตัน	๔
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒.๗ ตัน	๔
	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ขนาด ๑๖๐ ตัน	๒
	ปั๊มน้ำเย็น ขนาด ๓๐ กิโลวัตต์	๒
	ปั๊มน้ำเย็น ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์	๕
	ปั๊มน้ำเย็น ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์	๒
	พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่	๔
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๖
	REMOTE I/O DEVICE NET	๓
	CONTROL STARTER	๘
Chiller Plant Management System (CPMS)	CONTROLLER CPMS	๑๒
	CONTROL STARTER	๑๐
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑๔
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Diesel Engine Fire Pump	๑
	Electric Fire Pump	๑
	Jockey Pump	๑
	Fire Hose Cabinet	๑๔
	Fire Department Connection	๓
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม	๒
	ลิฟต์ขนของ ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม	๑

36

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ประตูอัตโนมัติ (Auto Door System)	ประตูเลื่อนอัตโนมัติ	๖
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๑๑ กิโลวัตต์	๒
น้ำดื่ม	ปั้มน้ำดื่มขนาด ๐.๗๕ กิโลวัตต์	๒
	เครื่องทำน้ำเย็น	๑๒
	เครื่องกรองคาร์บอน และเรซิน	๓
	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV	๑
	เครื่องปรับสภาพน้ำดื่ม	๑
	เครื่องกรองน้ำ RO	๑๒
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักวาล์ว	๓๐
	โถปัสสาวะฟลักวาล์วชนิดกด	๑๒
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบยาว	๓๐
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๕
	Floor Drain	๓๒
	Floor Clean Out	๑๑
	P-Trap	๔๔
	สายชำระ	๓๐
	ฝักบัวอาบน้ำ	๘
	อ่างล้างหน้า	๒๒
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๙๐๐๐ CFM	๒๗
	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๒๐๐๐ CFM	๙
	เครื่องฟอกอากาศแบบ Portable	๔
เครื่องทำน้ำแข็ง	เครื่องทำน้ำแข็ง	๑
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๖๕

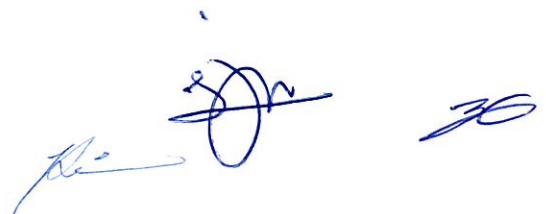

ATC Complex - อาคารหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ (Control Tower)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๖.๗ ตัน	๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๓ ตัน	๑๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๒ ตัน	๑๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑.๖ ตัน	๕
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑.๕ ตัน	๒
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑.๒ ตัน	๑๑
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นขนาด ๘.๕ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นขนาด ๕ ตัน	๔
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๔ ตัน	๔
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๑ ตัน	๑
	ม่านอากาศ (Air Curtain)	๑
	Make Up Pump ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๓
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	REMOTE I/O DEVICE NET	๓
	CONTROL STARTER	๓
	พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ขนาด ๔,๖๐๐ CFM	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๘
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Fire Hose Cabinet	๑๑
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๙๐๐ กิโลกรัม	๒
ประตูอัตโนมัติ (Auto Door System)	ประตูเลื่อนอัตโนมัติ	๑
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๑๑ กิโลวัตต์	๓
น้ำประปา น้ำดื่ม	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์	๒
	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์	๒
	เครื่องทำน้ำเย็น	๔
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๑๖
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ บำบัดน้ำเสีย	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๕
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบยาว	๑๒

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ บำบัดน้ำเสีย	Floor Drain	๑๖
	Floor Clean Out	๑๕
	P-Trap	๑๒
	สายชำระ	๑๖
	ฝักบัวอาบน้ำ	๖
	อ่างล้างหน้า	๑๒
	บ่อเกรอะ	๒
เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๘๐๐๐ CFM	๒
เครื่องฟอกอากาศ ส่วนประกอบอาคาร	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๔๐๐๐ CFM	๑
	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๒๐๐๐ CFM	๒
	เครื่องฟอกอากาศแบบ Portable	๒๐
	ม่านม้วนแบบโซ่ดึง	๑๔
ส่วนประกอบอาคาร	ม่านทึบแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๓๐
	ม่านฟิล์มแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๖๐
	Door Closer	๔๙

ATC Complex - อาคารศูนย์ประกอบการ

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๑.๕ ตัน	๔
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER STARTER	๑
ประตูอัตโนมัติ (Auto Door System)	ประตูเลื่อนอัตโนมัติ	๑
เครื่องฟอกอากาศ	AP-100 (๑๐๐ ตารางเมตร)	๑
	AP-40 (๔๐ ตารางเมตร)	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๒
	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๒
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๒
	Floor Drain	๒
	P-Trap	๒
	สายชำระ	๒
	ฝักบัวอาบน้ำ	๒
	อ่างล้างหน้า	๒
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑

ATC Complex - Shelter UPS/1 (ATC Complex)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

ATC Complex - ตู้เคบิน No.1 - No.6

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๑.๕ ตัน	๙
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑
เครื่องฟอกอากาศ	AP-30 (๓๐ ตารางเมตร)	๑

อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพ

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๓๓ ตัน	๑
	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๒๖ ตัน	๑
	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๑๙ ตัน	๑
	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๑๑ ตัน	๑
	เครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขนาด ๑๐ ตัน	๒
	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาด ๙๐ ตัน	๓
	Chiller Pump ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์	๔
	Make Up Pump ขนาด ๓ กิโลวัตต์	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๔ ตัน	๗
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๘ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๑๘.๕ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๑๗ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๘.๕ ตัน	๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๖.๑ ตัน	๔
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๔ ตัน	๖
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๓ ตัน	๘
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๒.๑ ตัน	๕
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑.๖ ตัน	๒
	ชุดคอยล์เย็น (FCU) ขนาด ๑ ตัน	๔
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๖
	REMOTE I/O DEVICE NET	๒
	CONTROL STARTER	๘
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
	พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ขนาด ๑๖,๐๐๐ CFM	๑

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๘
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Diesel Engine Fire Pump	๑
	Jockey Pump	๑
	Fire Hose Cabinet	๕
	Fire Department Connection	๑
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม	๑
	ลิฟต์ขนของ ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม	๑
ประตูอัตโนมัติ (Auto Door System)	ประตูเลื่อนอัตโนมัติ	๕
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๑๑ กิโลวัตต์	๒
	ปั้มน้ำประปาแรงดันสูงขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์	๒
	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๒
น้ำดื่ม	เครื่องทำน้ำเย็น	๖
	เครื่องกรองน้ำ RO	๑๐
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๒๒
	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๑๕
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๓๐
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบยาว	๑
	Floor Drain	๒๖
	Floor Clean Out	๑๐
	P-Trap	๒๘
	สายชำระ	๒๒
	ฝักบัวอาบน้ำ	๖
	อ่างล้างหน้า	๓๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๙๐๐๐ CFM	๖
	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๔๐๐๐ CFM	๕
	เครื่องฟอกอากาศขนาด ๒๐๐๐ CFM	๗
	เครื่องฟอกอากาศแบบ Portable	๑๐
เครื่องทำน้ำแข็ง	เครื่องทำน้ำแข็ง	๑
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๕๒



อาคารเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance Radar : PSR)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๒ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๕ ตัน	๗
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๔
	ปั๊มเติมน้ำ หม้อต้มเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๒
	CONTROL STARTER	๖
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๓
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Diesel Engine Fire Pump	๑
	Electric Fire Pump	๑
	Jockey Pump	๑
	Fire Hose Cabinet	๒
	Fire Department Connection	๑
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๕๐๐ กิโลกรัม	๑
น้ำประปา	ปั๊มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
น้ำดื่ม	เครื่องทำน้ำเย็น	๑
	เครื่องกรองน้ำ RO	๑
	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๔
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๓
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๓
	Floor Drain	๒
	P-Trap	๔
	สายชำระ	๔
	ฝักบัวอาบน้ำ	๑
	อ่างล้างหน้า	๓
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๑๕

อาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๒ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๖.๕ ตัน	๓
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๔
	ปั๊มเติมน้ำ หม้อต้มเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น	๑
	เครื่องทำน้ำเย็น	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๒
	CONTROL STARTER	๒
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๓
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Diesel Engine Fire Pump	๑
	Electric Fire Pump	๑
	Jockey Pump	๑
	Fire Hose Cabinet	๒
	Fire Department Connection	๑
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๙๐๐ กิโลกรัม	๑
น้ำประปา	ปั๊มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๒
น้ำดื่ม	เครื่องทำน้ำเย็น	๑
	เครื่องกรองน้ำ RO	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๒
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๒
	Floor Drain	๒
	P-Trap	๒
	สายชำระ	๒
	อ่างล้างหน้า	๒
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๑๕

อาคารเรดาร์ภาคพื้น (Surface Movement Radar : SMR)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด ๒๒ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒.๕ ตัน	๓
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๔
	ปั๊มเติมน้ำ หม้อต้มเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๒
	CONTROL STARTER	๒
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๓
ดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System)	Diesel Engine Fire Pump	๑
	Electric Fire Pump	๑
	Jockey Pump	๑
	Fire Hose Cabinet	๒
	Fire Department Connection	๑
ลิฟต์ (Elevator System)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๙๐๐ กิโลกรัม	๑
น้ำประปา	ปั๊มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๑
	Floor Drain	๒
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๑๕

Shelter UPS/2 (Surface Movement Radar: SMR)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

อาคารเครื่องส่ง (Radio Transmitter System : TX)


ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๗.๕ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓.๓ ตัน	๔
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒.๕ ตัน	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๔
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	อ่างล้างหน้า	๒
	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๒
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั้น	๒
	Floor Drain	๒
	P-Trap	๒
	สายชำระ	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๒
ส่วนประกอบอาคาร	Door Closer	๘

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Path 19L (GP19L)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Path 19R (GP19R)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

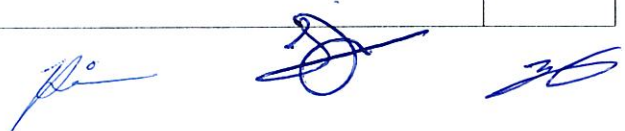

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Path 01L (GP01L)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Path 01R (GP01R)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๑
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๑

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer 19L (LOC19L)


ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๑
	Floor Drain	๑
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑
ส่วนประกอบอาคาร	ประตูม้วนแบบโซ่ดึง	๑
	Door Closer	๒

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer 19R (LOC19R)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๑
	Floor Drain	๑
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑
ส่วนประกอบอาคาร	ประตูม้วนแบบโซ่ดึง	๑
	Door Closer	๒

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer 01L (LOC01L)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลัชวาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลัชวาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๑
	Floor Drain	๑
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑
ส่วนประกอบอาคาร	ประตูม้วนแบบโซ่ดึง	๑
	Door Closer	๒

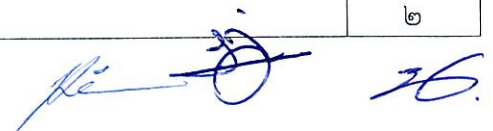


สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer 01R (LOC01R)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๑
	Floor Drain	๑
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑
ส่วนประกอบอาคาร	ประตูม้วนแบบโซ่ดึง	๑
	Door Closer	๒

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Doppler VHF Omnidirectional Range (DVOR)

ระบบ	รายการอุปกรณ์	จำนวน
ปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๓ ตัน	๒
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ขนาด ๒ ตัน	๑
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	CONTROLLER PLC	๑
	CONTROL STARTER	๒
ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (Fire Suppression System)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	๒
น้ำประปา	ปั้มน้ำประปา ขนาด ๑ กิโลวัตต์	๑
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบในห้องน้ำ	โถชักโครกชนิดฟลักซ์วาล์ว	๑
	โถปัสสาวะฟลักซ์วาล์วชนิดกด	๑
	ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบสั่น	๑
	Floor Drain	๑
	P-Trap	๑
	สายชำระ	๑
	อ่างล้างหน้า	๑
บำบัดน้ำเสีย	บ่อเกรอะ	๑
ส่วนประกอบอาคาร	ประตูม้วนแบบโซ่ดึง	๑
	Door Closer	๒



๔.๓ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

๔.๓.๑ งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ งานระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (นำมาแสดงให้ครบทุกรายการในวันส่งตัวพนักงาน)

๔.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการงานบำรุงรักษาในระบบต่างๆ ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า พร้อมเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

ลักษณะงาน	รายการอุปกรณ์	จำนวน
งานระบบปรับอากาศ	เครื่องวัด Multi-meter Analog (แบบเข็ม)	๑
	เครื่องวัด Multi-meter Digital (แบบตัวเลข) สามารถวัดค่าคาปาซิเตอร์ได้	๒
	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clip Amp สามารถวัดค่าคาปาซิเตอร์ได้	๒
	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	๑
	เครื่องวัดความเร็วรอบ	๑
	เครื่องวัดปริมาณความเร็วลม	๑
	เกจวัดน้ำยาปรับอากาศ พร้อมสายสำหรับน้ำยา R22	๒
	เกจวัดน้ำยาปรับอากาศ พร้อมสายสำหรับน้ำยา R32, R410	๒
	เกจรับแรงดันลมไนโตรเจน	๑
	เครื่องเป่าลม Air Blower	๒
	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมชุดหัวฉีดทองเหลือง	๒
	เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ำได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร	๑
	ชุดเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน แบบพกพา	๑
	ชุดเชื่อมแก๊ส LPG แบบพกพา	๑
	ไขควงเช็คไฟ	๕
	ไขควงปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๕
	ไขควงปากแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๕
	คีมปากจิ้งจก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว	๕
	คีมปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว	๕
	มีดคัตเตอร์	๕
	ประแจรวม ขนาด ๘ - ๒๑ มม.	๒
	สว่านไร้สาย ขนาด 18VDC หรือ 24VDC พร้อมดอก	๑
	ประแจเลื่อน ขนาด ๘ นิ้ว	๒
	ประแจเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒
	ประแจดาวขนาด ๒.๕ - ๑๒ มม.	๑
	ประแจหกเหลี่ยม ขนาด ๒.๕ - ๑๒ มม.	๒
	ประแจบล็อก ขนาด ๖ - ๑๔ มม.	๑
	คีมบล็อก ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒

ลักษณะงาน	รายการอุปกรณ์	จำนวน
งานระบบปรับอากาศ	ไฟฉาย LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์	๒
	หัวแรง พร้อมตะกั่ว และชุดตุดตะกั่ว	๑
	กระเป๋าทิ้งหรือกล่องสำหรับใส่เครื่องมือ	๒
	ตู้เชื่อม Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์	๑
	เศษผ้าทำความสะอาด *จัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-
	เสื้อสะท้อนแสง	๘
งานระบบประปา สุขาภิบาล และสาธารณูปโภค	ไขควงเช็คไฟ	๒
	ไขควงปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๒
	ไขควงปากแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๒
	คีมปากจิ้งจก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว	๒
	คีมปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว	๒
	คีมตัด	๒
	มีดคัทเตอร์	๒
	ประแจคอม้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘ นิ้ว	๒
	ประแจรวม ขนาด ๘ - ๑๒ มม.	๒
	ประแจเลื่อน ขนาด ๘ นิ้ว	๒
	ประแจเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒
	ประแจหกเหลี่ยมแบบยาว ขนาด ๑.๕ - ๑๓ มม.	๑
	ประแจหกเหลี่ยมแบบสั้น ขนาด ๑.๕ - ๑๓ มม.	๑
	ประแจดาวแบบสั้น ขนาด T10 - T50	๑
	ประแจแหวนข้าง ขนาด ๖ - ๓๒ มม.	๑
	ค้อนปอนด์ ขนาด ๘ ปอนด์	๑
	สกัดปูนมือแบบแบนด้ามหุ้ม ๘ นิ้ว	๑
	สกัดปูนมือแบบแหลมด้ามหุ้ม ๘ นิ้ว	๑
	กรรไกรตัดท่อ PVC	๑
	เลียม	๒
	จอบ	๒
	อีเตอร์	๒
	สว่านเจาะปูนชนิดไร้สาย ขนาด 18VDC หรือ 24VDC พร้อมดอกเจาะ	๑
	ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ แบบ ๔๐ ขึ้นขึ้นไป	๑
	ถุงมือผ้า *จัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-
	ถุงมือยาง *จัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-
	เศษผ้าทำความสะอาด *จัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-
	แว่นตา Safety	๒

ลักษณะงาน	รายการอุปกรณ์	จำนวน
งานระบบประปา สุขาภิบาล และสาธารณสุขภาค	สว่านแบตเตอรี่	๑
	เครื่องวัด Multi Meter สามารถวัดกระแส,แรงดันไฟฟ้าได้	๑
	เครื่องเป่าลมร้อน	๑
	คีมยั้วรีเวท	๑
	ตลับเมตร ชนิด ๕ เมตร	๑
	ตลับเมตร ชนิด ๑๐ เมตร	๑
	กระบอกยิงกาวยซิลิโคน	๑
	ปืนยิงกาวยซิลิโคน	๑
	ประแจจับท่อ (Strap Wrench) สำหรับท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว	๑
	ประแจจับท่อ (Strap Wrench) สำหรับท่อ PE ขนาด ๕ นิ้ว	๑
	กระเป๋าทิ้งหรือกล่องสำหรับใส่เครื่องมือ	๑
	อุปกรณ์เติมลมแบบพกพาขนาดใช้งาน 160Psi 220V	๑
	เสื้อสะท้อนแสง	๒
งานโยธา	เลื่อยยนต์	๒
	เลื่อยตัดเหล็ก	๒
	ชุดตะไบ	๑
	หินเจียรตัดเหล็ก พร้อมใบตัด / ใบเจียร	๑
	ตู้เชื่อม Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์	๑
	ค้อนตี	๒
	ค้อนยาง	๒
	สิ่ว	๒
	ฉาก	๒
	ที่ดูดฝุ่น	๒
	ไขควงปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๒
	ไขควงปากแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว	๒
	กระเป๋าทิ้งหรือกล่องสำหรับใส่เครื่องมือ	๑
	เสื้อสะท้อนแสง	๓
งานระบบควบคุมอาคารและ ป้องกันอัคคีภัย	เครื่องวัด Multi Meter Analog (แบบเข็ม)	๑
	เครื่องวัด Multi Meter Digital (แบบตัวเลข)	๑
	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clip Amp	๑
	เครื่องเป่าลม Air Blower ไร้สาย	๑
	ไขควงชุดแบบถอดด้าม PB	๒
	ไขควงหัวโต แบบแฉก และแบบแบน	๒
	ไขควงเช็คไฟ	๒
	คีมตัดสายไฟ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว	๒
	คีมปากแหลม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว	๒
	คีมปากแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว	๒

ลักษณะงาน	รายการอุปกรณ์	จำนวน
งานวิศวกรรมระบบควบคุมอาคาร และป้องกันอัคคีภัย	คีมตัดสายเคเบิล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว	๒
	เสื่อสะท้อนแสง	๒
	คีมย้ำหางปลา ขนาด ๑.๒๕ - ๘.๐ มม.	๒
	ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอลล์ยาว ๒.๕ - ๑๒ มม.	๑
	ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวทอร์ค ตัวแอล T9 - T40	๑
	ประแจเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒
	ประแจรวม ขนาด ๘ - ๒๔ มม.	๑
	ประแจบ็อก ขนาด ๖ - ๑๔ มม.	๑
	คีมล๊อค ขนาด ๑๐ นิ้ว	๑
	หัวแร้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมตะกั่วบัดกรี	๑
	ตัวดูดตะกั่ว ขนาด ๖ นิ้ว	๑
	ไฟฉาย LED	๒
	มีดคัทเตอร์	๒
	กระเป๋าทิ้งหรือกล่องสำหรับใส่เครื่องมือ	๑
	สว่านโรตารี พร้อมดอกสว่านเจาะปูน, เหล็ก	๑

๕. หน้าที่ของผู้รับจ้าง

๕.๑ กำหนดหน้าที่ของผู้สัญญา ต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ บวท. ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๒ หน้าที่ของผู้สัญญา แบ่งตามลักษณะงาน ดังนี้

๕.๒.๑ งานระบบปรับอากาศ

ตำแหน่ง Site Supervisor

- ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุงที่ระบุตามสัญญา ในรายการเครื่องจักร (Equipment List) โดยจัดวางแผนงานซ่อมบำรุงให้ครบถ้วน ซึ่งการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- ติดต่อประสานงานเดินเครื่องและ เปิด / ปิด เครื่องปรับอากาศให้มีการทำงานตามการเปิดใช้ของอาคารอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- ดูแลควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
- ทำการควบคุมปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้มาซึ่งการประหยัดพลังงาน และการบริการที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
- ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำงานเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและไม่ก่อความเสียหายในภายหลัง
- การควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรในระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร การซ่อมดับเพลิง การมีส่วนร่วมเข้าร่วมช่วยเหลือในการผจญเพลิง แต่ไม่รวมความรับผิดชอบในการผจญเพลิง

- ตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนด
- ต้องจัดช่างในการดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความไม่เรียบร้อยของงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตามความเหมาะสมงานดังกล่าวไม่รวมการทำให้ขึ้นใหม่ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
- ต้องจัดให้มีการจัดทำประวัติอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ในรูปแบบซอฟต์แวร์ Program Software และระบบ Manual file
- ต้องจัดผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ Manager and Site Executive ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบในรูปแบบ Preventive Maintenance Management ของผู้รับจ้างเข้าช่วยจัดวางแนวทางการบริหารและจัดการต่อ Site Supervisor ประจำอาคาร หรือเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาต่อผู้ว่าจ้างเมื่อมีความประสงค์
- ต้องควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงานไม่เชื่อฟังหรือปฏิบัติตนขัดต่อกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ต้องทำการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารระบบต่างๆ รวมถึงประวัติการซ่อมบำรุงและเอกสารการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและสถานที่ทั้งหมด ให้เป็นระเบียบและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องตลอดเวลาตามมาตรฐาน ISO 9001 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- กรณีเข้าดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่หน่วยงานใด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างลงนามรับทราบในรายงานด้วยทุกครั้ง
- ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส่งให้ผู้ว่าจ้าง เป็นประจำทุกเดือนไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป โดยหากเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้แจ้งในทันทีที่ทราบ
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งผู้รับจ้างไม่อาจแจ้งหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของ บวท. ได้ในทันที ให้ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเท่าที่จะพึงกระทำได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและความปลอดภัยของบริษัทฯ
- ต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Technician

- ต้องดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ให้ทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ในงานของระบบต่างๆ ที่เสียหายหรือชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติตามเดิม
- ติดตั้งโยกย้ายรีดถอนระบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
- ตรวจสอบการทำงานพร้อมจดบันทึกค่าของระบบดังกล่าวตามแบบที่กำหนด



- ควบคุมคุณภาพและเติมสารเคมีในน้ำเย็นระบบ Chiller Water Air Cool ให้ได้คุณภาพตามค่ามาตรฐาน
- ต้องซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลตามสัญญาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างให้กลับมาใช้งานได้ตามสภาพปกติ ไม่รวมถึงการซ่อมใหญ่ (Overhaul) ดัดแปลงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- เมื่อผู้รับจ้างตรวจพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องไม่อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้คืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุดในกรณีที่พบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายเนื่องมาจากการสึกหรอและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบในทันที และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่นั้น หรือผู้ว่าจ้างอาจจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เหล่านั้นมาเองแล้วมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยน ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นเดียวกัน
- ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องต่อระบบต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างวินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างเองหรือผู้รับจ้างกระทำการใดๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบของ บวท. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๒.๒ งานระบบประปา สุขาภิบาล และสาธารณูปโภค

ตำแหน่ง Technician

- ซ่อมบำรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำทั้งภายนอกและภายในอาคารหรือติดตั้งใหม่เพิ่มเติม
- ตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นระบบปั๊มน้ำขึ้นอาคาร เมื่อเกิดเหตุขัดข้องใช้งานไม่ได้ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
- ซ่อมบำรุงสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอาคารที่ชำรุด ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
- ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำด้านดูตรวจรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบในระบบ ลูกลอย ฟุตวาล์ว
- ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำทั้งภายในอาคาร เมื่อเกิดการรั่วไหลหรืออุดตัน
- ล้างทำความสะอาดไส้กรองและสารกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมทั้งดูแลน้ำเย็นตามตารางซ่อมบำรุง
- ต้องทำการล้างทำความสะอาดระบบถังพักน้ำ RO ส่งจ่ายน้ำในระบบให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องลักษณะและมาตรฐานของการบำรุงรักษา
- ทำการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะภายในอาคารและนอกอาคาร พร้อมทำความสะอาดตามแผนงานบำรุงรักษา
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำพุ ที่อาคารหอพระ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์หัวจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบในระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา



- ต้องทำความสะอาดห้องปั้มน้ำ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลัก ๕ ส.
- ต้องดำเนินการดักไขมันที่ถังดักไขมันที่ห้องอาหาร (Canteen) อาคาร ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินและตามสถานที่ที่มีถังพัก ไขมันติดตั้งอยู่
- ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายน้ำฝนของอาคาร ATC Complex ให้พร้อมใช้งาน และตามรอบของแผนบำรุงรักษา
- ทำความสะอาด บ่อ Manhole ระบบประปา ด้านหน้าอาคาร ATC Complex
- ต้องทำการจดมิเตอร์น้ำของอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานในแต่ละเดือน
- ให้มีการจัดทำประวัติอุปกรณ์ Booster Pump ทั้งในส่วนน้ำประปา และ ระบบ RO รวมทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบส่งจ่ายน้ำของอาคาร รวมทั้ง ระบบสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำรายการบันทึก อุปกรณ์ประปา อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อสรุปให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน

๕.๒.๓ งานโยธา

ตำแหน่ง Technician

- ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบม้วนม้วนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบโซ่ดึง พร้อมแก้ไขเบื้องต้นตามแผนงานของระบบส่วนประกอบอาคาร
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ตามแผนงานที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ทำการปรับพื้นถนนลาดจอดรถที่อยู่ในสภาพทรุดตัว ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
- ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาสลิ่งราวกันตก ของบันไดหนีไฟตามชั้นต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานแผนงานบำรุงรักษา
- ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาพื้นตัวหนอนที่อยู่ในสภาพทรุดตัว ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
- ทำการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นระบบกันซึมของอาคารที่ชั้นดาดฟ้า ในกรณีที่พบความชำรุดบกพร่อง
- ต้องดำเนินการซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่มีการชำรุดจากรอยร้าว และจากการ รั่วซึมของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตก
- ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาพื้นที่ดาดฟ้าอาคารต่าง ๆ
- ต้องจัดทำรายการบันทึก อุปกรณ์งานโยธา อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อสรุปให้ผู้ว่าจ้าง ทุกเดือน
- ตรวจสอบและดำเนินการปรับพื้นยก Raised Floor ในแต่ละชั้นของอาคาร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตามแผนงานบำรุงรักษา
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบใช้คประตู่ (Door Closer) พร้อมแก้ไข เบื้องต้นตามแผนงานของระบบส่วนประกอบอาคาร
- ต้องปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารและสถานที่ ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน โดยมีรายละเอียดงานดังนี้



งานไม้

- ซ่อมแซมงานไม้บานประตู หน้าต่าง พื้นผนังไม้ และฝ้าเพดาน
- เปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไม้ เช่น กุญแจ กลอน เปิด-ปิด ฯลฯ
- มีความสามารถตั่งนั้งร้านไม้ ไม้ไผ่ ได้เป็นอย่างดี
- ซ่อมแซมงานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ได้ตามสมควร
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้ เช่น หลังคา ผนัง บันได เป็นต้น
- ซ่อมแซมบานประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมได้

งานสี

- จะต้องมีความรู้ความสามารถผสมสีน้ำ ทาสีน้ำ และสีพลาสติก รวมทั้งงานทาผิวเซลล์ได้

งานปูน

- จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานคอนกรีต เช่น งานผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนต่าง ๆ และกรรมวิธีในการเทคอนกรีตตามพื้นที่ต่าง ๆ
- จะต้องมีความรู้ความสามารถในงานก่ออิฐ ฉาบปูน และส่วนผสมงานก่ออิฐฉาบปูน
- จะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานปูกระเบื้องเคลือบพื้นผนัง รวมทั้งงานปูกระเบื้องยางพื้น

๕.๒.๔ งานระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย

ตำแหน่ง Technician

(๑) ต้องควบคุมการทำงาน (Operation) ผู้รับจ้างจะจัดเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เพื่อควบคุมการทำงานระบบประกอบอาคารดังนี้

- ดูแลควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ทำงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
- ทำการควบคุม ปรับแต่งการทำงานของตัวอุปกรณ์งานระบบ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
- แก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อความเสียหายในภายหลัง
- การควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรในระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร การซ้อมดับเพลิง การมีส่วนร่วมเข้าร่วมช่วยเหลือในการผจญเพลิง แต่ไม่รวมความรับผิดชอบในการผจญเพลิง

(๒) ต้องดูแลตรวจสอบและแก้ไขระบบประตูอัตโนมัติ (Auto Door System), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System), ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System), ระบบลิฟต์ (Elevator System), ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System), ระบบ Chiller Plant Management System ให้ทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดังนี้

- ตรวจสอบการทำงานพร้อมจดบันทึกค่าของระบบดังกล่าวตามแบบที่กำหนด
- ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ในงานระบบต่าง ๆ ที่เสียหายหรือชำรุดให้ใช้งานได้
- ติดตั้งโยกย้ายหรือถอนงานระบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

- (๓) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System), ระบบ Chiller Plant Management System โดยให้นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ยกเว้นอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ตามวาระการใช้งานจะอยู่ในส่วนของผู้ว่าจ้าง
- (๔) ต้องจัดช่างในการดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย และความไม่เรียบร้อยของงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาตามความเหมาะสมงานดังกล่าว ไม่รวมการทำให้ชิ้นใหม่ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
- (๕) ต้องซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามสัญญาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างให้กลับมาใช้งานได้ตามสภาพปกติ
- (๖) ต้องจัดให้มีการจัดทำประวัติอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) และระบบ Chiller Plant Management System ในรูปแบบซอฟต์แวร์ Program Software และระบบ Manual File
- (๗) ต้องจัดหาผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ Manager and Site Executive ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบในรูปแบบ Preventive Maintenance Management ของผู้รับจ้างเข้าช่วยจัดวางแนวทางการบริหารจัดการร่วมกับ Site Supervisor ประจำอาคาร หรือเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาต่อผู้ว่าจ้างเมื่อมีความประสงค์
- (๘) เมื่อผู้รับจ้างตรวจพบว่ามีชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดชำรุดเสียหายเนื่องจากการทำงานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้คืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่พบว่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนชำรุดเสียหายเนื่องมาจากการสึกหรอและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบในทันที และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่นั้น หรือผู้ว่าจ้างอาจจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เหล่านั้นมาเอง แล้วมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยน ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นเดียวกัน

๖. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

- ๖.๑ ชี้แจงกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้รับจ้างทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายใด ๆ จากการปฏิบัติงาน
- ๖.๒ ชี้แจงกฎระเบียบอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงานไม่เชื่อฟังหรือปฏิบัติขัดต่อกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานได้ทันที

๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- ๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจ้างพนักงานในอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ที่มีผลบังคับใช้ขณะทำสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิเอาเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างไปจ่ายให้พนักงานของผู้รับจ้างและถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างตรงตามเวลาและจำนวนเงินที่กำหนดไว้แก่กัน หากผู้ว่าจ้างทราบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเอาเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างไปจ่ายให้แก่พนักงานของผู้ว่าจ้างแทนและถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
- ๗.๓ พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันทำการที่ระบุตามสัญญา และจัดทำเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง โดยลงลายมือชื่อเวลาในการปฏิบัติงานและลงบันทึกเวลาการทำงานที่เครื่องบันทึกเวลา และให้ถือเป็นหลักฐานในการพิจารณาจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญา และในแต่ละเดือนให้ผู้รับจ้างนำส่งใบเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติงานและรายละเอียดการเข้าทำงานเวลาตามเครื่องบันทึกเวลา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วครบกำหนดทุกเดือน
- ๗.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประวัติของพนักงานโดยสังเขปพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด ๑-๒ นิ้ว มามอบให้ผู้ว่าจ้างในวันลงนามสัญญา
- ๗.๕ ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งถ้ามีผู้เสนอราคายังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงนั้นทุกประการ
- ๗.๖ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์อะไหล่ในการซ่อมแซมทุกชนิด รวมถึงวัสดุที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง เช่น สารทำความเย็น, น้ำมันหล่อลื่นของ COMPRESSOR, สารเคมีที่ใช้ปรับคุณภาพของน้ำร้อนและน้ำเย็น, น้ำยาเคมีที่ใช้ล้างคอยล์ของ EVAPORATOR, CONDENSER, COOLER ระบบ WATER COOL เป็นต้น
- ๗.๗ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจ้าง โดยเคร่งครัด หรือผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง
- ๗.๘ หากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างพนักงานเพิ่ม ผู้ว่าจ้างจะขอจ้างในราคาที่ว่าจ้างเดิม
- ๗.๙ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตทำบัตรผ่านเข้า - ออกเขตหวงห้ามของสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างต้องเข้าไปบำรุงรักษาอาคารต่าง ๆ เช่น พื้นที่ภายในบริษัทวิทยุการบินฯ, พื้นที่สนามบินในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะสัญญา โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนี้เป็นของผู้รับจ้าง
- ๗.๑๐ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่หยุดงาน โดยต้องจัดเจ้าหน้าที่ใหม่มาทดแทนในทันที โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนนั้น ๆ ตามจำนวนวัน หรือจำนวนชั่วโมงที่ขาดงานแล้วแต่กรณีตามอัตราที่กำหนด

หมายเหตุ : กรณีเจ้าหน้าที่หยุดงานหรือลาหยุดตามกฎหมายแรงงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา ๒ วันทำการ ยกเว้นกรณีลาป่วย ต้องแจ้งให้ทราบภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันแรกที่ลา แล้วต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ใหม่มาทดแทนในทันที


- ๗.๑๑ กรณีเจ้าหน้าที่ลาออก หรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนอย่างน้อย ๗ วันทำการก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามสัญญา และพร้อมปฏิบัติงาน



- ๗.๑๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด พระราชกำหนด กฎกระทรวง หรืออื่น ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากข้อมูลที่ได้จากผู้ว่าจ้าง หรือจากการดำเนินการให้ผู้ว่าจ้าง
- ๗.๑๓ ก่อนการเริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างในวันแรก ผู้รับจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ/เทคนิคขั้นสูงของผู้ว่าจ้าง ในวันแรกก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๗.๑๔ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรผ่านเข้า-ออก ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชนิดถาวร (ชนิด ๑ ปี) เพื่อเข้าเขตพื้นที่หวงห้าม ๓ และ ๔ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำบัตรขึ้นอยู่กับประกาศฯ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัตรผ่านเข้าเขตหวงห้ามต่าง ๆ ด้วยตนเอง และพร้อมใช้งานตลอดเวลาตามเงื่อนไขสัญญา
- ๗.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานมีชุดปฏิบัติงานที่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทผู้รับจ้างให้ชัดเจนเหมาะสมเรียบร้อยประกอบไปด้วย เสื้อชี๊อป กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเท้านิรภัย ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์
- ๗.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบการเสกติดพนักงานภายใต้สังกัด (เมทแอมเฟตามีน) พร้อมจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ส่งให้ผู้ว่าจ้างอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (รวม ๔ ครั้ง)
- ๗.๑๗ ในกรณีครบกำหนดสัญญาแล้ว ถ้าผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาให้บริการได้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะให้บริการตามสัญญาจ้างต่อไปในอัตราว่าจ้างเดิม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันครบกำหนดสัญญา
- ๗.๑๘ กรณีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานช่าง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้บริการตามจำนวนที่ปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนพนักงานช่างดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนหรือลดค่าจ้างตามราคาค่าจ้างต่อหัวของพนักงานช่างตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนหรือลดพนักงานช่างดังกล่าว จะดำเนินการในลักษณะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาเป็นครั้ง ๆ ไปและให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในการปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนพนักงานช่าง
- ๗.๑๙ ต้องส่งมอบงานระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ งานระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา ในสภาพใช้งานได้ถูกต้องเรียบร้อย รวมถึงดูแลอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ (หากมี) และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานที่มีการจัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งบัตรผ่านเข้า-ออกทุกชนิดให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุด

๘. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- ๘.๑ ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๘.๒ ทำหน้าที่ประสานงานในการขอทำบัตรอนุญาตบุคคล (Access Control) เพื่อผ่านเข้า-ออกพื้นที่ภายในที่ทำการบริษัทฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ๘.๓ ทำหน้าที่ประสานงานในการขอทำบัตรอนุญาตบุคคล ชนิดถาวร หรือชนิดชั่วคราว ๑๔ วัน เพื่อผ่านเข้า-ออก พื้นที่เขตหวงห้ามของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

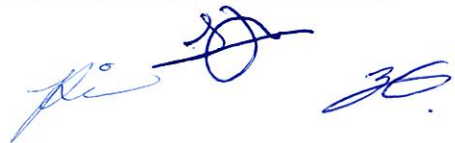

- ๘.๔ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ๘.๕ จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการทำงาน

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

- ๙.๑ ให้มีการประเมินผลงานประจำทุก ๖ เดือน ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นประจำทุก ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยแจ้งข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างรับทราบ โดยมีหัวข้อการประเมินผลงานโดยรวม ดังนี้
 - ๙.๑.๑ การมาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 - ๙.๑.๒ ผลการปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุงงานระบบควบคุมอาคารและป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา
 - ๙.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการการปฏิบัติงาน
 - ๙.๑.๔ การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงาน
 - ๙.๑.๕ การเคารพเชื่อฟังคำสั่งผู้ควบคุมดูแลของผู้ว่าจ้าง
 - ๙.๑.๖ การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
 - ๙.๑.๗ เรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ และอื่น ๆ
- ๙.๒ หากผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลงานตามข้อ ๙.๑ รวมกันแล้วจำนวน ๒ ครั้ง และผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้และปรับปรุงภายในระยะเวลา ๑ เดือน ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

๑๐. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบงานแบ่งเป็น ๒๔ งวด (งวดละ ๑ เดือน)

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๒. วงเงินงบประมาณ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจัดจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณจำนวน ๗,๕๘๓,๕๒๐.๐๐ บาท

๑๓. งวดงานและการจ่ายเงิน

บาท. จะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒๔ งวด (งวดละ ๑ เดือน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้อง และครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และคณะตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๑๔. ค่าปรับ

- ๑๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประการในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบปรับอากาศ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม



๑๔.๒ กรณีที่ระบบปรับอากาศชำรุดขัดข้องหรือทำงานผิดปกติ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ตามเวลา STANDARD TIME ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ทั้งนี้ไม่รวมเวลาจัดหาอะไหล่) ดังต่อไปนี้

ระบบปรับอากาศที่ชำรุดขัดข้องหรือทำงานผิดปกติ	เวลา STANDARD TIME (ชั่วโมง)
Air Cooled Water Chiller	๒๔
Chilled Water Pump	๑๒
Precision Air Condition	๑๒
Air Handling Unit	๘
Split Type	๘

ซึ่งหากล่าช้าหรือเกินเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ ๕๐.- บาท/เครื่องเศษเวลาของชั่วโมงเกิน ๑๕ นาที ให้คิดปรับเป็น ๑ ชั่วโมง

๑๔.๓ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนสัญญาวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จ่ายให้สำหรับเดือนนั้น ๆ ตามจำนวนวัน หรือจำนวนชั่วโมงที่ขาดงานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีจำนวนวันตามปฏิทิน และหนึ่งวันมี ๘ ชั่วโมงการทำงาน (ไม่รวมเวลาพัก ๑ ชั่วโมง)

๑๔.๔ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีพนักงานระดับ Site Supervisor ไม่มาปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานระดับ Site Supervisor มาทดแทนได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ ๓,๐๐๐.- บาท/คน/วัน

(๒) กรณีพนักงานระดับ Technician ไม่มาปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานระดับ Technician มาทดแทนได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.- บาท/คน/วัน


(๓) กรณีพนักงานซ่อมบำรุงระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา ไม่มาปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานซ่อมบำรุงระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา มาทดแทนได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ ๑,๒๐๐.- บาท/คน/วัน

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานสาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างชั่วโมงละ ๓๐๐.- บาท ต่อเจ้าหน้าที่หนึ่งคน เศษของชั่วโมงหากเกิน ๓๐ นาทีคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง


๑๔.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามตารางแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับโดยหักค่าจ้างจากผู้รับจ้างในอัตราวันละ ๕๐.- บาทต่อเครื่อง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งหนังสือเปลี่ยนแปลงแผน

๑๔.๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าเขตหวงห้ามภายในสนามบิน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่หวงห้ามได้ ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับโดยหักค่าจ้างจากผู้รับจ้างในอัตรา ๓๐๐.- บาท/คน/วัน

๑๔.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์ที่ใช้งานตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๒.๓ มาไม่ครบถ้วน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ บวท. อย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับโดยหักค่าจ้างจากผู้รับจ้างในอัตรา ๓๐๐.- บาท/อุปกรณ์/วัน

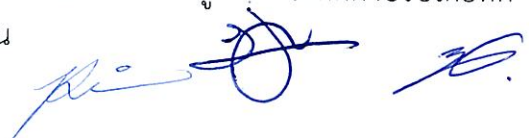

- ๑๔.๘ ในกรณีที่ผู้รับจ้างแต่งกายตามชุดปฏิบัติงานที่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ใส่ชุดปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับโดยหักค่าจ้างจากผู้รับจ้างในอัตรา ๓๐๐.- บาท/คน/วัน

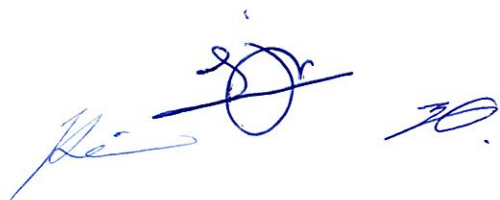Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a circle with a horizontal line through it, and then the letters 'JO'.

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก ๒๓๒ / ๒๕๖๑

๖๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจประวัติของบุคคลภายนอก
ในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

ตามที่ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ โดยมีกองรักษาความปลอดภัย (รป.คป.) เป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแลควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมของบริษัทฯ และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก พื้นที่บริษัทฯ สำหรับบุคคลภายนอก รวมถึงมีหน้าที่ต้องจัดทำบัตรอนุญาตฯ ณ ที่ทำการส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการบินฯ ทั้ง ๙ แห่ง เป็นผู้จัดทำบัตรอนุญาตฯ ณ ที่ทำการส่วนภูมิภาค และเพื่อเป็นการตรวจสอบความปลอดภัย คัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่ควบคุมเฉพาะของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดังนี้

๑. กรณีไม่ออกบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก พื้นที่บริษัทฯ สำหรับบุคคลภายนอก ที่เคยได้รับโทษจากการกระทำความผิด ดังนี้

๑.๑ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร (ตามหมวด ๑ - หมวด ๔)

หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

๒/๑.๒ ลักษณะ...



๑.๒ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน (ทุกมาตรา)

๑.๓ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน (ตามมาตรา ๒๑๙ -
มาตรา ๒๒๕)

๑.๔ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ (ทุกมาตรา)

๑.๕ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (ตามหมวด ๑ - หมวด ๒)

หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต

หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย

๑.๖ เป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

๑.๗ ลักษณะความผิดว่าด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่าย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน ให้

๒. กรณีที่จะพิจารณาออกบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก พื้นที่บริษัทฯ สำหรับบุคคลภายนอก
ที่เคยได้รับโทษจากการกระทำผิด ดังนี้

๒.๑ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ (ทุกมาตรา)

๒.๒ ลักษณะความผิดว่าด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือมีไว้
เพื่อเสพ

๒.๓ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ตามหมวด ๑ - หมวด ๘)

หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์

หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง

หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก

หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร

หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สิน


หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก



ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มีประวัติตามข้อ ๒. จะต้องนำไปรับรองสิ้นสุดคดีพร้อมกับ
สำเนาคำพิพากษาคดีทั้งหมดจากศาล มาเป็นเอกสารแนบประกอบการขอมีบัตรอนุญาตฯ ให้ผู้อำนวยการ
กองรักษาความปลอดภัย / ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการออกบัตรฯ ครั้งนั้น

๓. กรณีพบประวัติอื่น ๆ ที่มีได้ระบุอยู่ในข้อ ๑. และ ข้อ ๒. หรือการพิจารณาอื่น ๆ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการออกบัตรฯ ครั้งนั้น

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นายสมนึก รงค์ทอง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กองรักษาความปลอดภัย

สำเนาเรียน ผวท. รวท. นวร. ผพร.

ผู้อำนวยการใหญ่ นวญ. ผผญ.

ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงาน นวฟ. ผผฟ.

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน นวผ. ผผผ.

สรร.ว.ท. สหกรณ์

